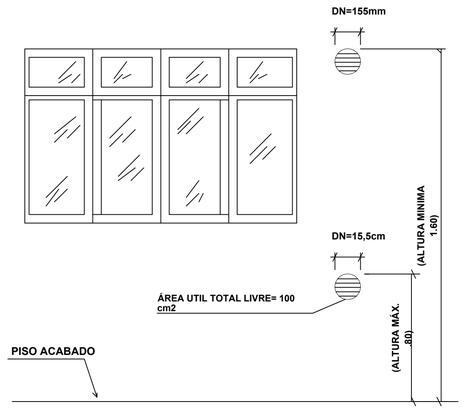



OBS.: AS VENEZIANAS DEVEM TER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 8 mm, ENTRE AS PLACAS.

OBS.: A POSIÇÃO DAS VENIZIANAS NÃO PODERÁ PREJUDICAR A ÁREA DE EFETIVA VENTILAÇÃO QUE DEVE SER DE 100 cm2 CADA, SOMANDO 200cm2

DETALHE A

ESC. 1/5

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES

ESC. 1/20

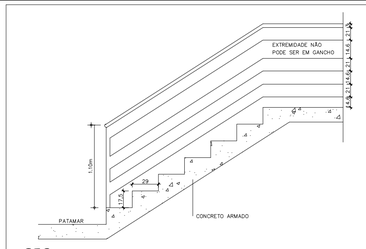

OBS.:

QUANDO O " MIOLO " DA ESCADA NÃO FOR ABERTO e<15cm O GUARDA CORPO PODERÁ TER A ALTURA > 0,92 m. QUANDO O CORRIMÃO FOR CONDUTOR DE ELETRICIDADE E/OU CALOR, DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO PARA O OUTRO.

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DOS GUARDA CORPO

A) TER BALAÚSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;

B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;

C) SER CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS NÃO-ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.

DETALHE DO GUARDA CORPO

Sem Escala

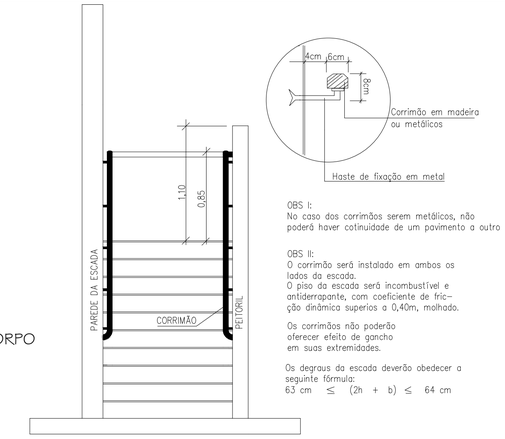

OBS I:
No caso dos corrimãos serem metálicos, não poderá haver cotinuidade de um pavimento a outro

OBS II:
O corrimão será instalado em ambos os lados da escada.
O piso da escada será incombustível e antiderrapante, com coeficiente de fricção dinâmica superios a 0,40m, molhado.

Os corrimãos não poderão oferecer efeito de gancho em suas extremidades.

Os degraus da escada deverão obedecer a seguinte fórmula:
63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm

DETALHE INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO

Sem Escala

Diagrama dos Acionadores de Alarme



NOTAS:
Toda fiação deverá percorrer em eletroduto de PVC rígido.
Os cabos dos sistemas de alarme serão do tipo blindados;

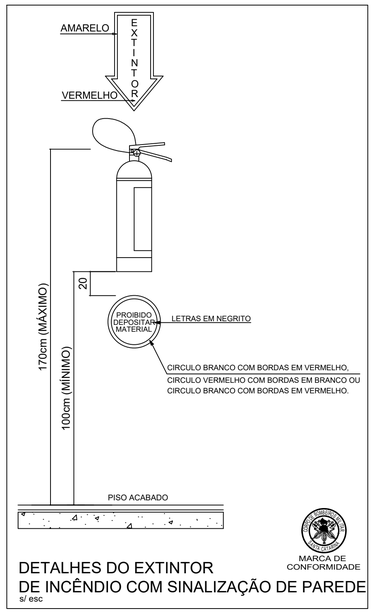

DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

s/ esc

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL



LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL COM FUNDO BRANCO LEITOSO E LETRAS EM VERMELHO.

DETALHES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 Led's

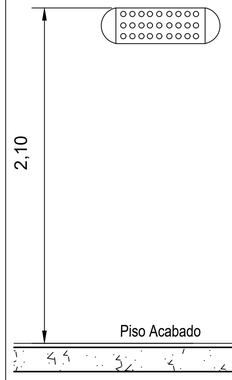

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O sistema de iluminação de emergência, foi desenvolvido com a utilização de blocos autônomos.

O sistema deverá garantir uma luminosidade de 3 lux em locais planos e de 5 lux em locais com desníveis, como escadas, etc.

Os aparelhos devem ser constituidos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70º C, no mínimo por uma hora.

Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva.

O material usado para a fabricação das luminárias deve ser do tipo que impeça a propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emanação de gases tóxicos.

A fixação dos pontos de luz, deve ser feita de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente.

DETALHE DE INSTALAÇÃO

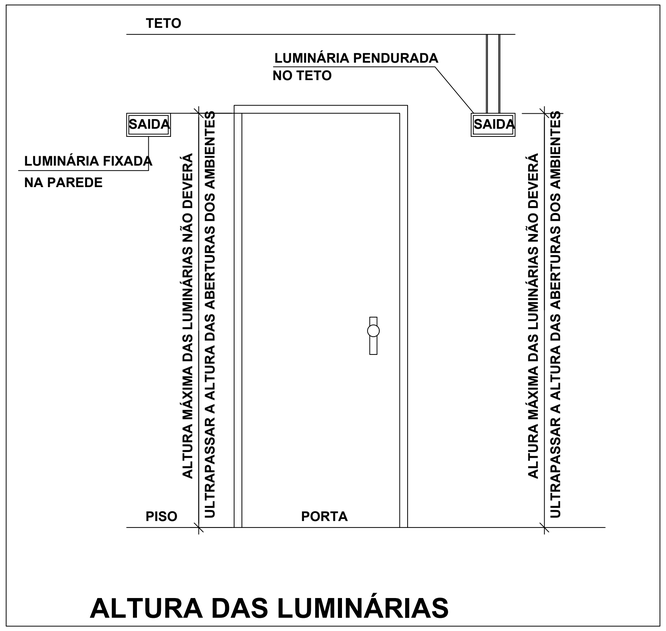

ALTURA DAS LUMINÁRIAS

CENTRAL DE ALARME

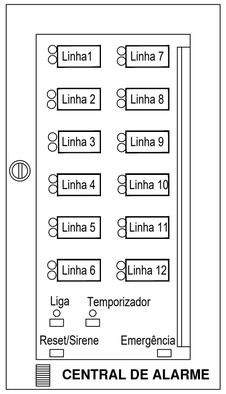

NOTA:
ALTURA DE INSTALAÇÃO DEVERA SER ENTRE 1,20 ATÉ 1,50m DO NIVEL DO PISO

ACIONADOR MANUAL (QUEBRA VIDRO) COM SIRENE

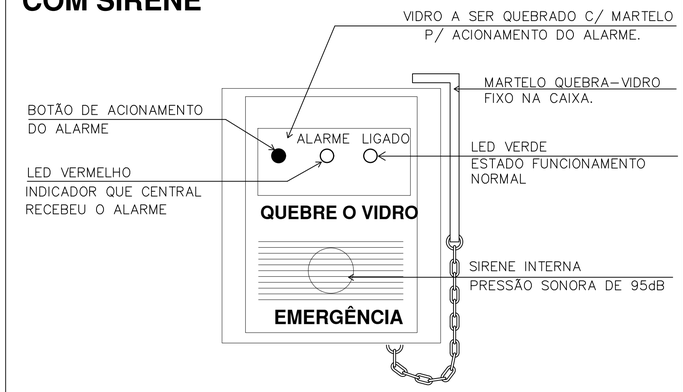

NOTA: ALTURA DE INSTALAÇÃO DEVERA SER ENTRE 1,20 ATÉ 1,50m DO NIVEL DO PISO

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO PREVENTIVO

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: REFORMA ESCOLA SALTO DOLLMANN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ENDEREÇO: Estrada Geral Dollmann - Localizade Salto Dollmann - Vitor Meireles / SC

CONTEÚDO: DETALHES

DESENHO: LUCIANO R. KRUGER

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/11/2019

FOLHA: PRE 05/05

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.